

Дата отчета 15.01.2013

Компания Коломенский филиал  
ФБУ "ЦСМ Московской  
области"

Заказчик


Адрес г. Коломна, ул.  
Октябрьской  
революции, д. 347

Адрес сайта [www.kcsm.ru](http://www.kcsm.ru)

Исполнитель Панин А.Ю.

Контактное лицо

тел. (496) 615-52-80,  
e-mail: [info@kcsm.ru](mailto:info@kcsm.ru)

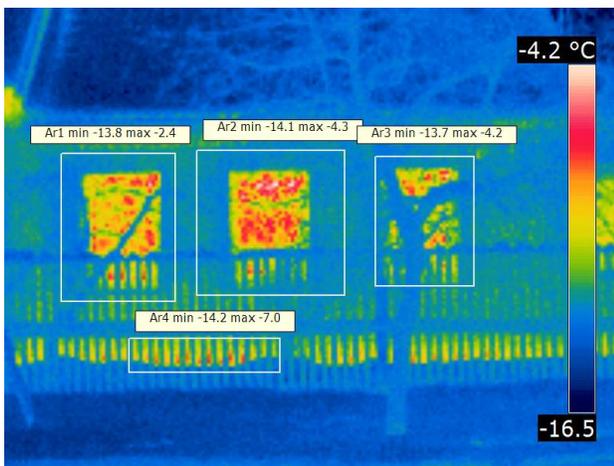

Параметры изображения и объекта



Текстовой комментарий

Модель камеры FLIR T200\_Western

Дата съемки 11.01.2013 9:55:33  
изображения

Имя изображения IR\_0652.jpg

Коэффициент 0,86  
излучения

Отраженная -20,0 °C  
температура

Расстояние до 15,0 m  
объекта

Описание

Дата отчета 15.01.2013

Компания Коломенский филиал  
ФБУ "ЦСМ Московской  
области"

Заказчик


Адрес г. Коломна, ул.  
Октябрьской  
революции, д. 347

Адрес сайта [www.kcsm.ru](http://www.kcsm.ru)

Исполнитель Панин А.Ю.

Контактное лицо

тел. (496) 615-52-80,  
e-mail: [info@kcsm.ru](mailto:info@kcsm.ru)

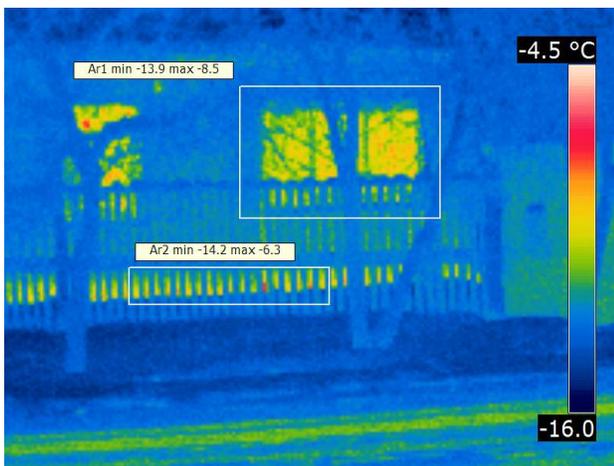

Параметры изображения и объекта



Текстовой комментарий

Модель камеры FLIR T200\_Western

Дата съемки 11.01.2013 9:56:19  
изображения

Имя изображения IR\_0654.jpg

Коэффициент 0,86  
излучения

Отраженная -20,0 °C  
температура

Расстояние до 15,0 m  
объекта

Описание

Дата отчета 15.01.2013

Компания Коломенский филиал  
ФБУ "ЦСМ Московской  
области"

Заказчик


Адрес г. Коломна, ул.  
Октябрьской  
революции, д. 347

Адрес сайта [www.kcsm.ru](http://www.kcsm.ru)

Исполнитель Панин А.Ю.

Контактное лицо

тел. (496) 615-52-80,  
e-mail: [info@kcsm.ru](mailto:info@kcsm.ru)

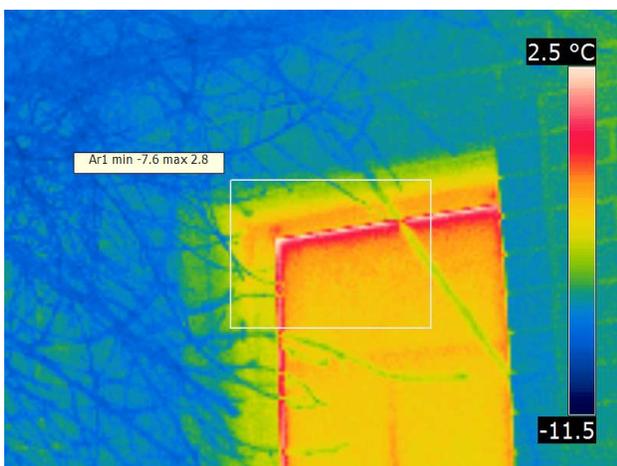

Параметры изображения и объекта



Текстовой комментарий

Модель камеры FLIR T200\_ Western

Дата съемки 09.01.2013 14:19:52  
изображения

Имя изображения IR\_0605.jpg

Коэффициент 0,97  
излучения

Отраженная -10,0 °C  
температура

Расстояние до 3,5 m  
объекта

Описание

Дата отчета 15.01.2013

Компания Коломенский филиал  
ФБУ "ЦСМ Московской  
области"

Заказчик


Адрес г. Коломна, ул.  
Октябрьской  
революции, д. 347

Адрес сайта [www.kcsm.ru](http://www.kcsm.ru)

Исполнитель Панин А.Ю.

Контактное лицо

тел. (496) 615-52-80,  
e-mail: [info@kcsm.ru](mailto:info@kcsm.ru)

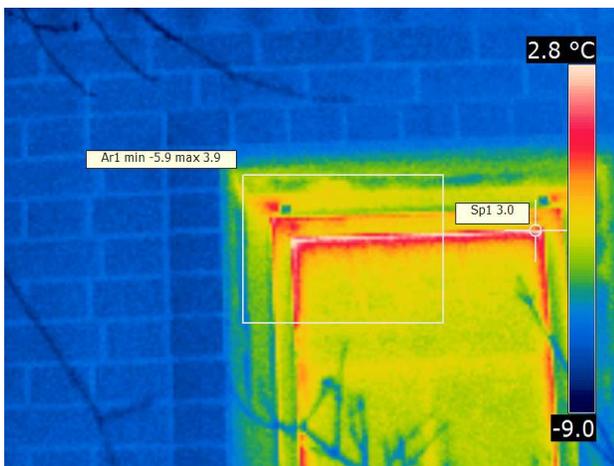

Параметры изображения и объекта



Текстовой комментарий

Модель камеры FLIR T200\_ Western

Дата съемки 09.01.2013 14:19:21  
изображения

Имя изображения IR\_0603.jpg

Коэффициент 0,97  
излучения

Отраженная -10,0 °C  
температура

Расстояние до 2,5 m  
объекта

Описание

Дата отчета 15.01.2013

Компания Коломенский филиал  
ФБУ "ЦСМ Московской  
области"

Заказчик


Адрес г. Коломна, ул.  
Октябрьской  
революции, д. 347

Адрес сайта [www.kcsm.ru](http://www.kcsm.ru)

Исполнитель Панин А.Ю.

Контактное лицо

тел. (496) 615-52-80,  
e-mail: [info@kcsm.ru](mailto:info@kcsm.ru)

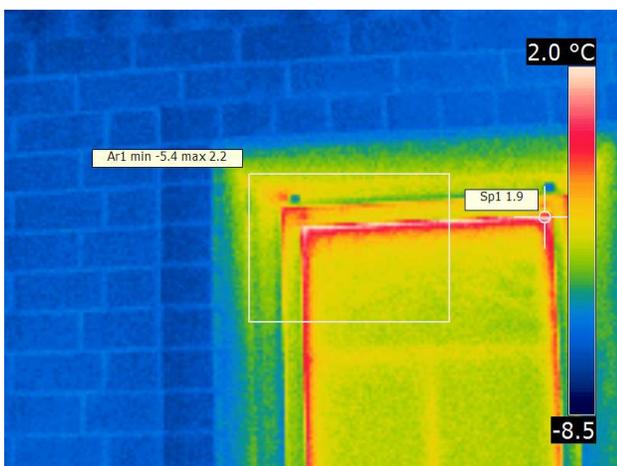

Параметры изображения и объекта



Текстовой комментарий

Модель камеры FLIR T200\_ Western

Дата съемки 09.01.2013 14:18:21  
изображения

Имя изображения IR\_0601.jpg

Коэффициент 0,97  
излучения

Отраженная -10,0 °C  
температура

Расстояние до 2,5 m  
объекта

Описание

Дата отчета 15.01.2013

Компания Коломенский филиал  
ФБУ "ЦСМ Московской  
области"

Заказчик


Адрес г. Коломна, ул.  
Октябрьской  
революции, д. 347

Адрес сайта [www.kcsm.ru](http://www.kcsm.ru)

Исполнитель Панин А.Ю.

Контактное лицо

тел. (496) 615-52-80,  
e-mail: [info@kcsm.ru](mailto:info@kcsm.ru)

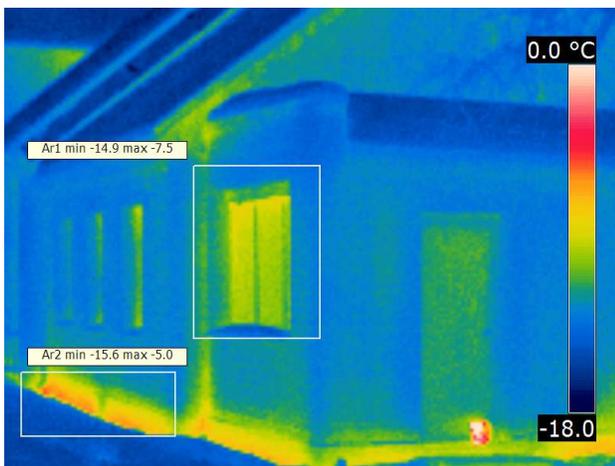

Параметры изображения и объекта



Текстовой комментарий

Модель камеры FLIR T200\_ Western

Дата съемки 11.01.2013 9:51:08  
изображения

Имя изображения IR\_0642.jpg

Коэффициент 0,86  
излучения

Отраженная -20,0 °C  
температура

Расстояние до 10,0 m  
объекта

Описание

Дата отчета 15.01.2013

Компания Коломенский филиал  
ФБУ "ЦСМ Московской  
области"

Заказчик


Адрес г. Коломна, ул.  
Октябрьской  
революции, д. 347

Адрес сайта [www.kcsm.ru](http://www.kcsm.ru)

Исполнитель Панин А.Ю.

Контактное лицо

тел. (496) 615-52-80,  
e-mail: [info@kcsm.ru](mailto:info@kcsm.ru)

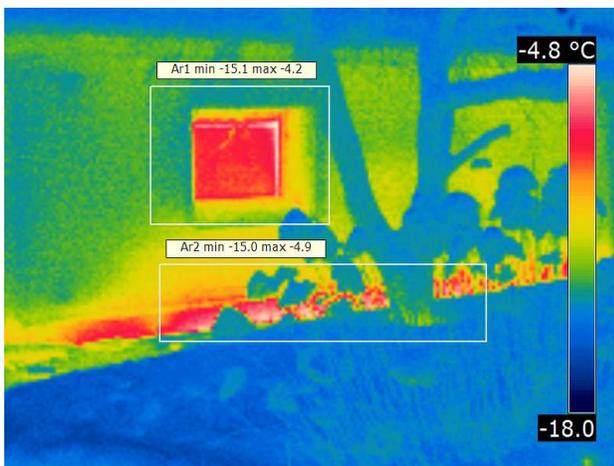

Параметры изображения и объекта



Текстовой комментарий

Модель камеры FLIR T200\_ Western

Дата съемки 11.01.2013 9:54:20  
изображения

Имя изображения IR\_0650.jpg

Коэффициент 0,95  
излучения

Отраженная -20,0 °C  
температура

Расстояние до 10,0 m  
объекта

Описание

Дата отчета 15.01.2013

Компания Коломенский филиал  
ФБУ "ЦСМ Московской  
области"

Заказчик


Адрес г. Коломна, ул.  
Октябрьской  
революции, д. 347

Адрес сайта [www.kcsm.ru](http://www.kcsm.ru)

Исполнитель Панин А.Ю.

Контактное лицо

тел. (496) 615-52-80,  
e-mail: [info@kcsm.ru](mailto:info@kcsm.ru)

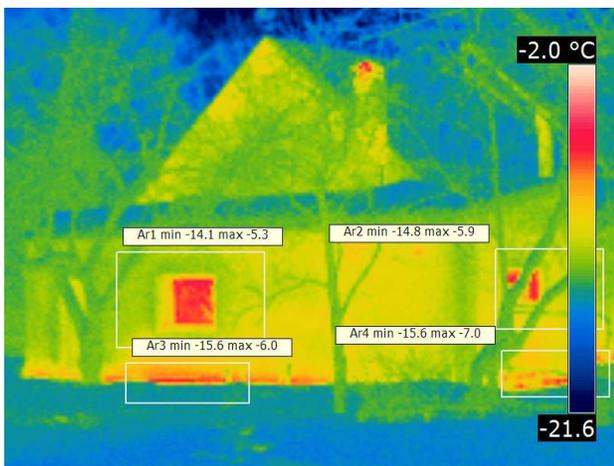

Параметры изображения и объекта



Текстовой комментарий

Модель камеры FLIR T200\_Western

Дата съемки 11.01.2013 9:46:56  
изображения

Имя изображения IR\_0638.jpg

Коэффициент 0,81  
излучения

Отраженная -20,0 °C  
температура

Расстояние до 20,0 m  
объекта

Описание

Дата отчета 15.01.2013

Компания Коломенский филиал  
ФБУ "ЦСМ Московской  
области"

Заказчик


Адрес г. Коломна, ул.  
Октябрьской  
революции, д. 347

Адрес сайта [www.kcsm.ru](http://www.kcsm.ru)

Исполнитель Панин А.Ю.

Контактное лицо

тел. (496) 615-52-80,  
e-mail: [info@kcsm.ru](mailto:info@kcsm.ru)

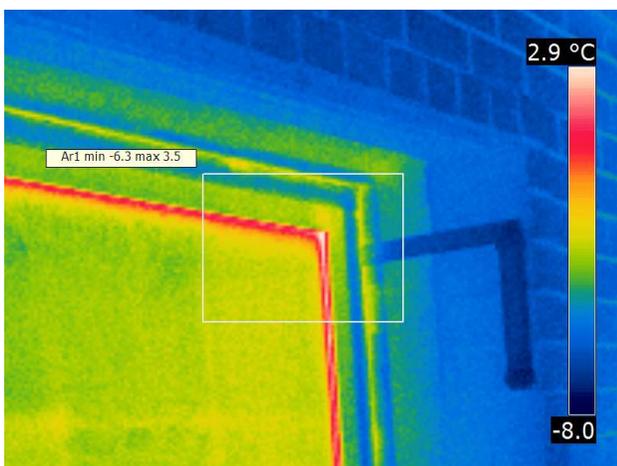

Параметры изображения и объекта



Текстовой комментарий

Модель камеры FLIR T200\_ Western

Дата съемки 09.01.2013 14:02:56  
изображения

Имя изображения IR\_0579.jpg

Коэффициент 0,97  
излучения

Отраженная -10,0 °C  
температура

Расстояние до 1,5 m  
объекта

Описание

Дата отчета 15.01.2013

Компания Коломенский филиал  
ФБУ "ЦСМ Московской  
области"

Заказчик


Адрес г. Коломна, ул.  
Октябрьской  
революции, д. 347

Адрес сайта [www.kcsm.ru](http://www.kcsm.ru)

Исполнитель Панин А.Ю.

Контактное лицо

тел. (496) 615-52-80,  
e-mail: [info@kcsm.ru](mailto:info@kcsm.ru)

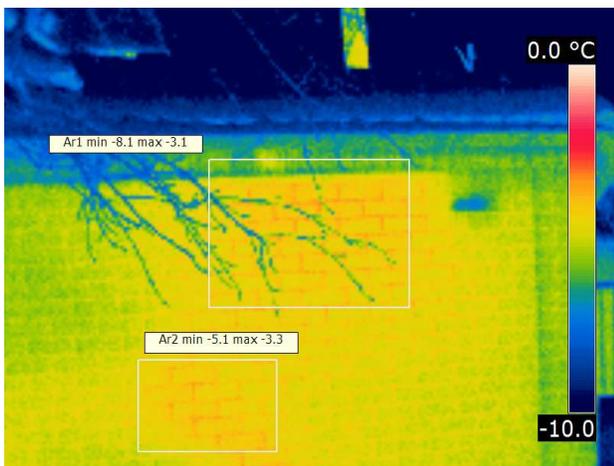

Параметры изображения и объекта



Текстовой комментарий

Модель камеры FLIR T200\_ Western

Дата съемки 09.01.2013 14:13:44  
изображения

Имя изображения IR\_0597.jpg

Коэффициент 0,95  
излучения

Отраженная -10,0 °C  
температура

Расстояние до 5,5 m  
объекта

Описание

Дата отчета 15.01.2013

Компания Коломенский филиал  
ФБУ "ЦСМ Московской  
области"

Заказчик


Адрес г. Коломна, ул.  
Октябрьской  
революции, д. 347

Адрес сайта [www.kcsm.ru](http://www.kcsm.ru)

Исполнитель Панин А.Ю.

Контактное лицо

тел. (496) 615-52-80,  
e-mail: [info@kcsm.ru](mailto:info@kcsm.ru)

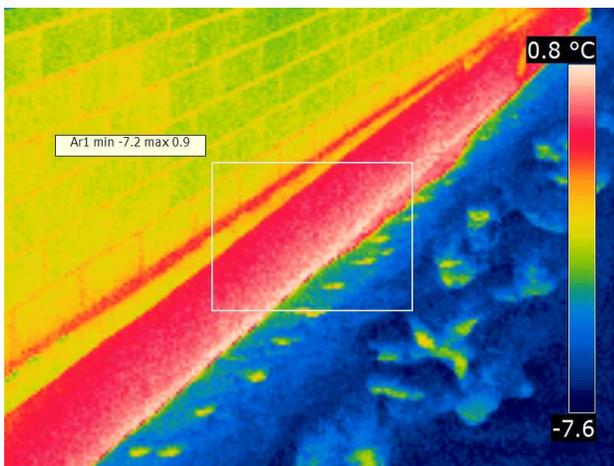

Параметры изображения и объекта



Текстовой комментарий

Модель камеры FLIR T200\_ Western

Дата съемки 09.01.2013 14:02:03  
изображения

Имя изображения IR\_0577.jpg

Коэффициент 0,93  
излучения

Отраженная -10,0 °C  
температура

Расстояние до 2,2 m  
объекта

Описание

Дата отчета 15.01.2013

Компания Коломенский филиал  
ФБУ "ЦСМ Московской  
области"

Заказчик


Адрес г. Коломна, ул.  
Октябрьской  
революции, д. 347

Адрес сайта [www.kcsm.ru](http://www.kcsm.ru)

Исполнитель Панин А.Ю.

Контактное лицо

тел. (496) 615-52-80,  
e-mail: [info@kcsm.ru](mailto:info@kcsm.ru)

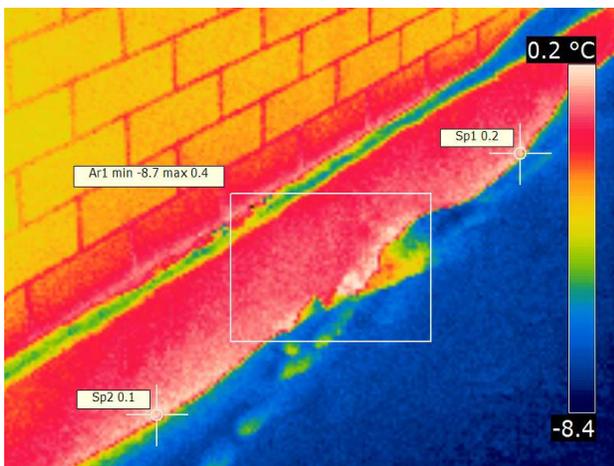

Параметры изображения и объекта



Текстовой комментарий

Модель камеры FLIR T200\_ Western

Дата съемки 09.01.2013 14:05:04  
изображения

Имя изображения IR\_0581.jpg

Коэффициент 0,93  
излучения

Отраженная -10,0 °C  
температура

Расстояние до 2,0 m  
объекта

Описание

Дата отчета 15.01.2013

Компания Коломенский филиал  
ФБУ "ЦСМ Московской  
области"

Заказчик


Адрес г. Коломна, ул.  
Октябрьской  
революции, д. 347

Адрес сайта [www.kcsm.ru](http://www.kcsm.ru)

Исполнитель Панин А.Ю.

Контактное лицо

тел. (496) 615-52-80,  
e-mail: [info@kcsm.ru](mailto:info@kcsm.ru)

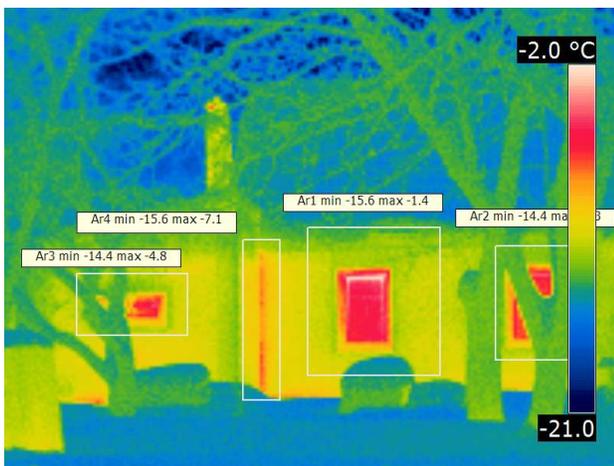

Параметры изображения и объекта



Текстовой комментарий

Модель камеры FLIR T200\_ Western

Дата съемки 11.01.2013 9:49:08  
изображения

Имя изображения IR\_0640.jpg

Коэффициент 0,86  
излучения

Отраженная -20,0 °C  
температура

Расстояние до 30,0 m  
объекта

Описание

Дата отчета 15.01.2013

Компания Коломенский филиал  
ФБУ "ЦСМ Московской  
области"

Заказчик


Адрес г. Коломна, ул.  
Октябрьской  
революции, д. 347

Адрес сайта [www.kcsm.ru](http://www.kcsm.ru)

Исполнитель Панин А.Ю.

Контактное лицо

тел. (496) 615-52-80,  
e-mail: [info@kcsm.ru](mailto:info@kcsm.ru)

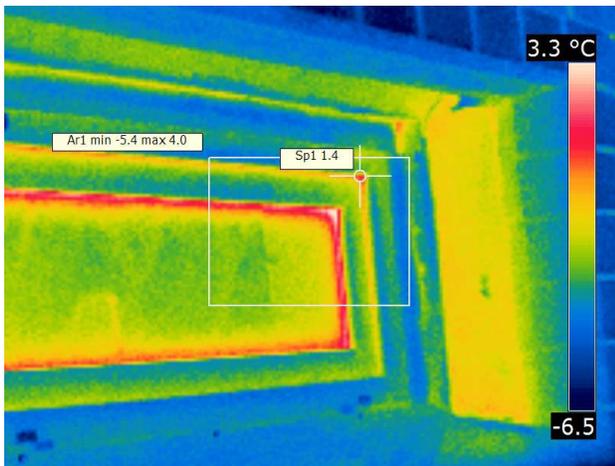

Параметры изображения и объекта



Текстовой комментарий

Модель камеры FLIR T200\_ Western

Дата съемки 09.01.2013 14:05:56  
изображения

Имя изображения IR\_0583.jpg

Коэффициент 0,97  
излучения

Отраженная -10,0 °C  
температура

Расстояние до 1,2 m  
объекта

Описание

Дата отчета 15.01.2013

Компания Коломенский филиал  
ФБУ "ЦСМ Московской  
области"

Заказчик


Адрес г. Коломна, ул.  
Октябрьской  
революции, д. 347

Адрес сайта [www.kcsm.ru](http://www.kcsm.ru)

Исполнитель Панин А.Ю.

Контактное лицо

тел. (496) 615-52-80,  
e-mail: [info@kcsm.ru](mailto:info@kcsm.ru)

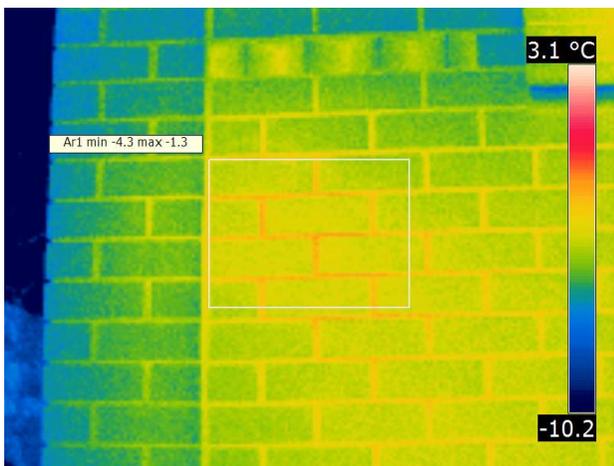

Параметры изображения и объекта



Текстовый комментарий

Модель камеры FLIR T200\_ Western

Дата съемки 09.01.2013 14:08:26  
изображения

Имя изображения IR\_0589.jpg

Коэффициент  
излучения 0,89

Отраженная  
температура -10,0 °C

Расстояние до  
объекта 1,8 m

Описание

Дата отчета 15.01.2013

Компания Коломенский филиал  
ФБУ "ЦСМ Московской  
области"

Заказчик


Адрес г. Коломна, ул.  
Октябрьской  
революции, д. 347

Адрес сайта [www.kcsm.ru](http://www.kcsm.ru)

Исполнитель Панин А.Ю.

Контактное лицо

тел. (496) 615-52-80,  
e-mail: [info@kcsm.ru](mailto:info@kcsm.ru)

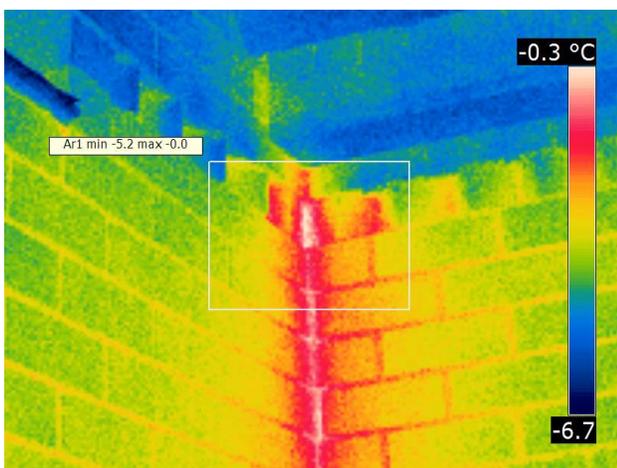

Параметры изображения и объекта



Текстовой комментарий

Модель камеры FLIR T200\_ Western

Дата съемки 09.01.2013 14:07:32  
изображения

Имя изображения IR\_0587.jpg

Коэффициент 0,89  
излучения

Отраженная -10,0 °C  
температура

Расстояние до 2,5 m  
объекта

Описание

Дата отчета 15.01.2013

Компания Коломенский филиал  
ФБУ "ЦСМ Московской  
области"

Заказчик


Адрес г. Коломна, ул.  
Октябрьской  
революции, д. 347

Адрес сайта [www.kcsm.ru](http://www.kcsm.ru)

Исполнитель Панин А.Ю.

Контактное лицо

тел. (496) 615-52-80,  
e-mail: [info@kcsm.ru](mailto:info@kcsm.ru)

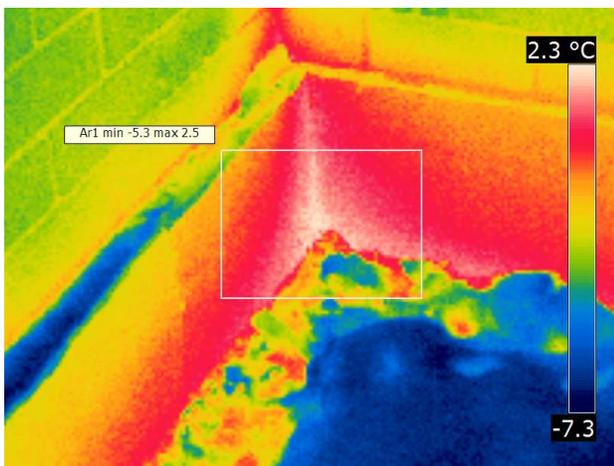

Параметры изображения и объекта



Текстовой комментарий

Модель камеры FLIR T200\_ Western

Дата съемки 09.01.2013 14:06:50  
изображения

Имя изображения IR\_0585.jpg

Коэффициент 0,93  
излучения

Отраженная -10,0 °C  
температура

Расстояние до 2,1 m  
объекта

Описание

Дата отчета 15.01.2013

Компания Коломенский филиал  
ФБУ "ЦСМ Московской  
области"

Заказчик


Адрес г. Коломна, ул.  
Октябрьской  
революции, д. 347

Адрес сайта [www.kcsm.ru](http://www.kcsm.ru)

Исполнитель Панин А.Ю.

Контактное лицо

тел. (496) 615-52-80,  
e-mail: [info@kcsm.ru](mailto:info@kcsm.ru)

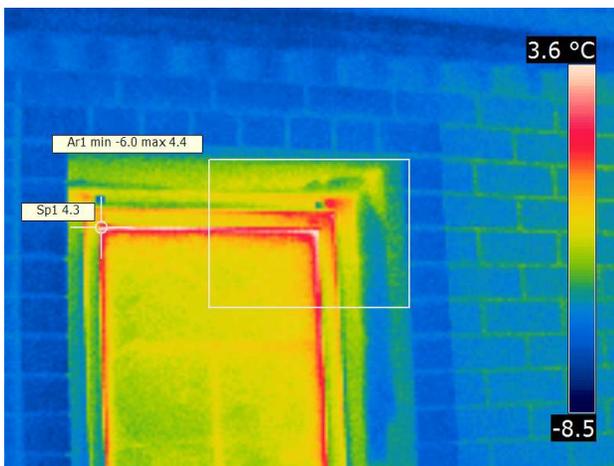

Параметры изображения и объекта



Текстовой комментарий

Модель камеры FLIR T200\_ Western

Дата съемки 09.01.2013 14:09:36  
изображения

Имя изображения IR\_0591.jpg

Коэффициент  
излучения 0,97

Отраженная  
температура -10,0 °C

Расстояние до  
объекта 2,0 m

Описание

Дата отчета 15.01.2013

Компания Коломенский филиал  
ФБУ "ЦСМ Московской  
области"

Заказчик


Адрес г. Коломна, ул.  
Октябрьской  
революции, д. 347

Адрес сайта [www.kcsm.ru](http://www.kcsm.ru)

Исполнитель Панин А.Ю.

Контактное лицо

тел. (496) 615-52-80,  
e-mail: [info@kcsm.ru](mailto:info@kcsm.ru)

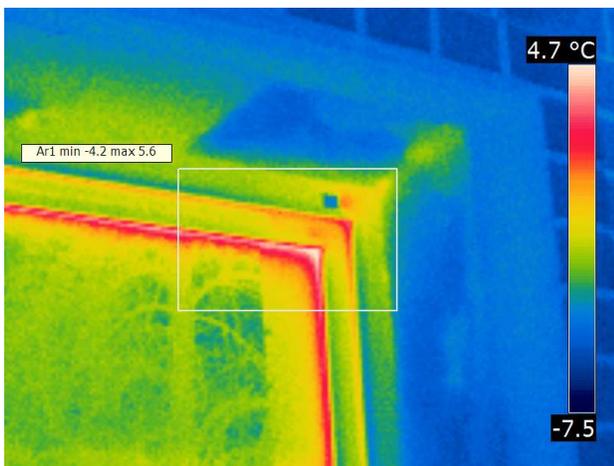

Параметры изображения и объекта



Текстовой комментарий

Модель камеры FLIR T200\_ Western

Дата съемки 09.01.2013 14:10:20  
изображения

Имя изображения IR\_0593.jpg

Коэффициент 0,97  
излучения

Отраженная -10,0 °C  
температура

Расстояние до 0,8 m  
объекта

Описание

Дата отчета 15.01.2013

Компания Коломенский филиал  
ФБУ "ЦСМ Московской  
области"

Заказчик


Адрес г. Коломна, ул.  
Октябрьской  
революции, д. 347

Адрес сайта [www.kcsm.ru](http://www.kcsm.ru)

Исполнитель Панин А.Ю.

Контактное лицо

тел. (496) 615-52-80,  
e-mail: [info@kcsm.ru](mailto:info@kcsm.ru)

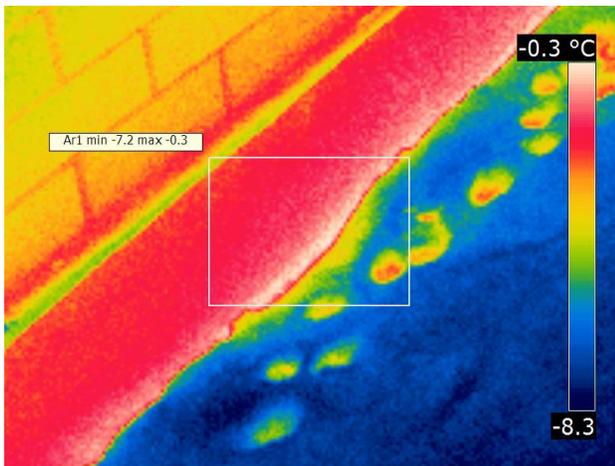

Параметры изображения и объекта



Текстовой комментарий

Модель камеры FLIR T200\_ Western

Дата съемки 09.01.2013 14:11:25  
изображения

Имя изображения IR\_0595.jpg

Коэффициент 0,93  
излучения

Отраженная -10,0 °C  
температура

Расстояние до 1,9 m  
объекта

Описание

Дата отчета 15.01.2013

Компания Коломенский филиал  
ФБУ "ЦСМ Московской  
области"

Заказчик


Адрес г. Коломна, ул.  
Октябрьской  
революции, д. 347

Адрес сайта [www.kcsm.ru](http://www.kcsm.ru)


Исполнитель Панин А.Ю.

Контактное лицо

тел. (496) 615-52-80,  
e-mail: [info@kcsm.ru](mailto:info@kcsm.ru)

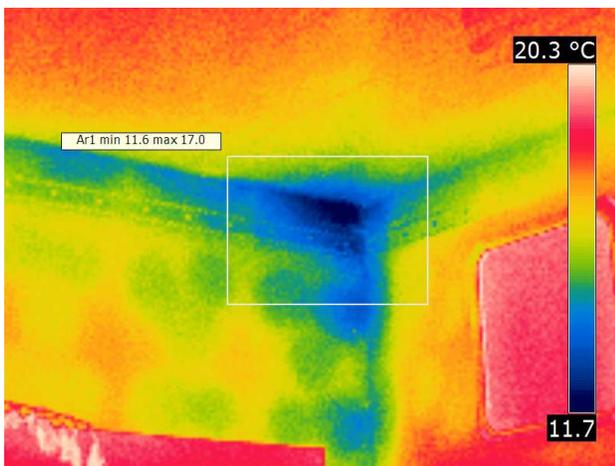

Параметры изображения и объекта

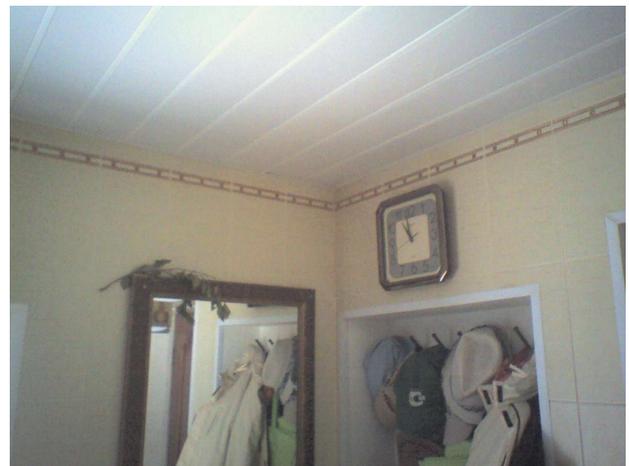

Текстовой комментарий

Модель камеры FLIR T200\_ Western

Дата съемки 11.01.2013 10:01:25  
изображения

Имя изображения IR\_0658.jpg

Коэффициент  
излучения 0,90

Отраженная  
температура 20,0 °C

Расстояние до  
объекта 1,5 m

Описание

Дата отчета 15.01.2013

Компания Коломенский филиал  
ФБУ "ЦСМ Московской  
области"

Заказчик


Адрес г. Коломна, ул.  
Октябрьской  
революции, д. 347

Адрес сайта [www.kcsm.ru](http://www.kcsm.ru)

Исполнитель Панин А.Ю.

Контактное лицо

тел. (496) 615-52-80,  
e-mail: [info@kcsm.ru](mailto:info@kcsm.ru)

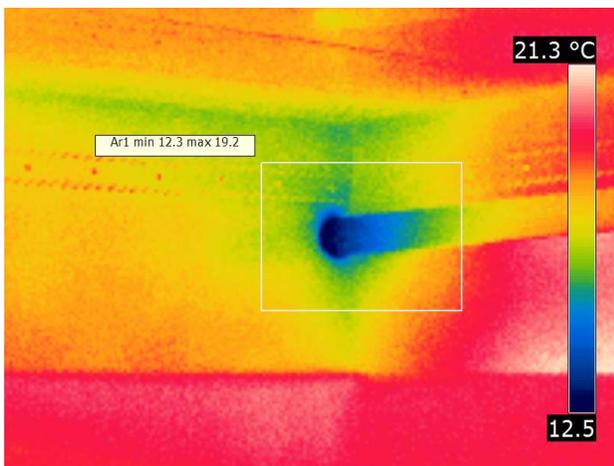

Параметры изображения и объекта



Текстовой комментарий

Модель камеры FLIR T200\_ Western

Дата съемки 11.01.2013 10:02:13  
изображения

Имя изображения IR\_0660.jpg

Коэффициент 0,94  
излучения

Отраженная 20,0 °C  
температура

Расстояние до 1,5 m  
объекта

Описание

Дата отчета 15.01.2013

Компания Коломенский филиал  
ФБУ "ЦСМ Московской  
области"

Заказчик


Адрес г. Коломна, ул.  
Октябрьской  
революции, д. 347

Адрес сайта [www.kcsm.ru](http://www.kcsm.ru)

Исполнитель Панин А.Ю.

Контактное лицо

тел. (496) 615-52-80,  
e-mail: [info@kcsm.ru](mailto:info@kcsm.ru)

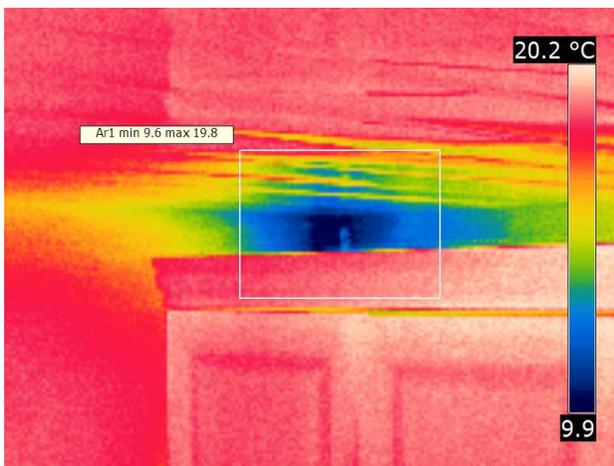

Параметры изображения и объекта



Текстовой комментарий

Модель камеры FLIR T200\_ Western

Дата съемки 11.01.2013 10:03:54  
изображения

Имя изображения IR\_0663.jpg

Коэффициент 0,90  
излучения

Отраженная 20,0 °C  
температура

Расстояние до 2,0 m  
объекта

Описание

Дата отчета 15.01.2013

Компания Коломенский филиал  
ФБУ "ЦСМ Московской  
области"

Заказчик


Адрес г. Коломна, ул.  
Октябрьской  
революции, д. 347

Адрес сайта [www.kcsm.ru](http://www.kcsm.ru)


Исполнитель Панин А.Ю.

Контактное лицо

тел. (496) 615-52-80,  
e-mail: [info@kcsm.ru](mailto:info@kcsm.ru)

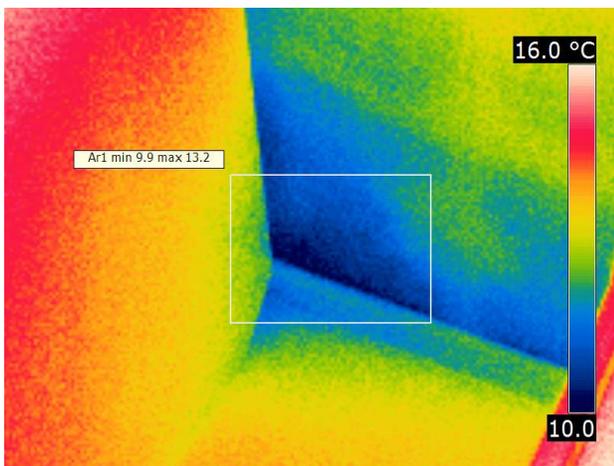

Параметры изображения и объекта

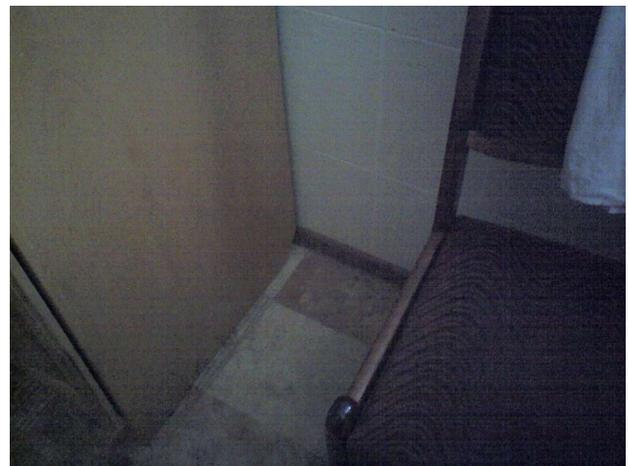

Текстовой комментарий

Модель камеры FLIR T200\_ Western

Дата съемки 11.01.2013 10:05:01  
изображения

Имя изображения IR\_0665.jpg

Коэффициент  
излучения 0,90

Отраженная  
температура 20,0 °C

Расстояние до  
объекта 1,8 m

Описание

Дата отчета 15.01.2013

Компания Коломенский филиал  
ФБУ "ЦСМ Московской  
области"

Заказчик


Адрес г. Коломна, ул.  
Октябрьской  
революции, д. 347

Адрес сайта [www.kcsm.ru](http://www.kcsm.ru)

Исполнитель Панин А.Ю.

Контактное лицо

тел. (496) 615-52-80,  
e-mail: [info@kcsm.ru](mailto:info@kcsm.ru)

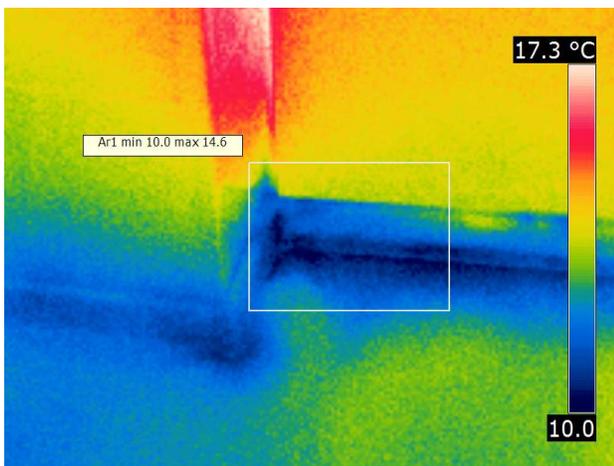

Параметры изображения и объекта



Текстовой комментарий

Модель камеры FLIR T200\_ Western

Дата съемки 11.01.2013 10:06:21  
изображения

Имя изображения IR\_0667.jpg

Коэффициент  
излучения 0,86

Отраженная  
температура 20,0 °C

Расстояние до  
объекта 1,6 m

Описание

Дата отчета 15.01.2013

Компания Коломенский филиал  
ФБУ "ЦСМ Московской  
области"

Заказчик


Адрес г. Коломна, ул.  
Октябрьской  
революции, д. 347

Адрес сайта [www.kcsm.ru](http://www.kcsm.ru)

Исполнитель Панин А.Ю.

Контактное лицо

тел. (496) 615-52-80,  
e-mail: [info@kcsm.ru](mailto:info@kcsm.ru)

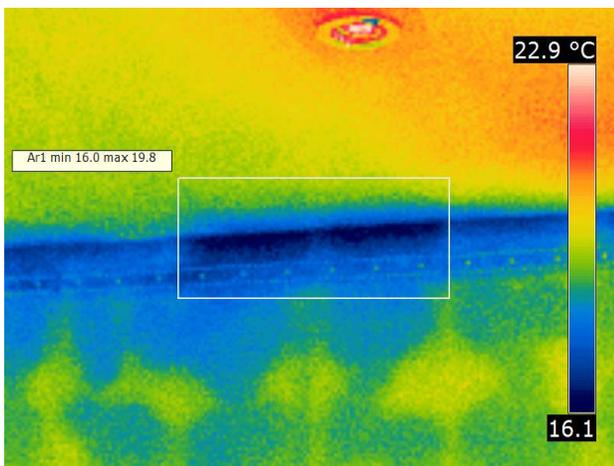

Параметры изображения и объекта



Текстовой комментарий

Модель камеры FLIR T200\_ Western

Дата съемки 11.01.2013 10:09:06  
изображения

Имя изображения IR\_0671.jpg

Коэффициент 0,90  
излучения

Отраженная 20,0 °C  
температура

Расстояние до 1,6 m  
объекта

Описание

Дата отчета 15.01.2013

Компания Коломенский филиал  
ФБУ "ЦСМ Московской  
области"

Заказчик


Адрес г. Коломна, ул.  
Октябрьской  
революции, д. 347

Адрес сайта [www.kcsm.ru](http://www.kcsm.ru)


Исполнитель Панин А.Ю.

Контактное лицо

тел. (496) 615-52-80,  
e-mail: [info@kcsm.ru](mailto:info@kcsm.ru)

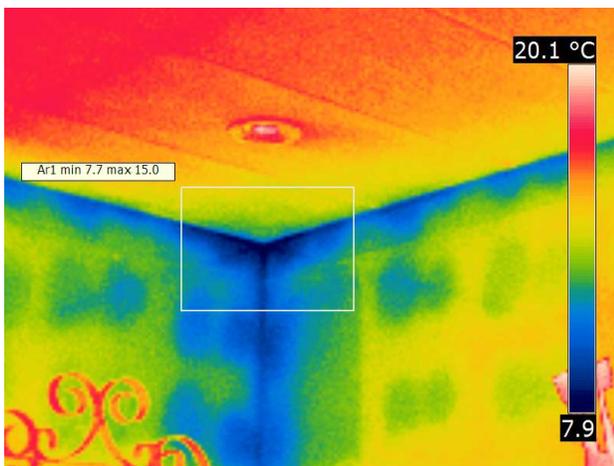

Параметры изображения и объекта

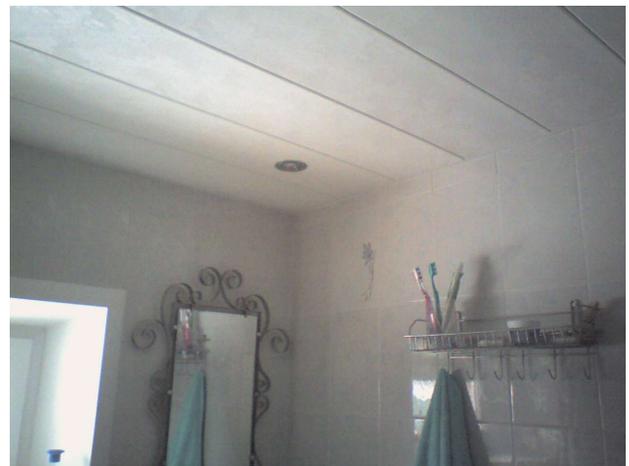

Текстовой комментарий

Модель камеры FLIR T200\_ Western

Дата съемки 11.01.2013 10:10:11  
изображения

Имя изображения IR\_0673.jpg

Коэффициент 0,90  
излучения

Отраженная 20,0 °C  
температура

Расстояние до 1,3 m  
объекта

Описание

Дата отчета 15.01.2013

Компания Коломенский филиал  
ФБУ "ЦСМ Московской  
области"

Заказчик


Адрес г. Коломна, ул.  
Октябрьской  
революции, д. 347

Адрес сайта [www.kcsm.ru](http://www.kcsm.ru)

Исполнитель Панин А.Ю.

Контактное лицо

тел. (496) 615-52-80,  
e-mail: [info@kcsm.ru](mailto:info@kcsm.ru)

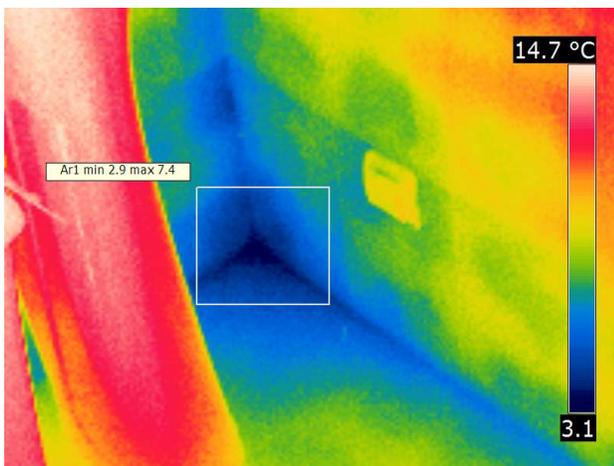

Параметры изображения и объекта



Текстовой комментарий

Модель камеры FLIR T200\_ Western

Дата съемки 11.01.2013 10:11:36  
изображения

Имя изображения IR\_0675.jpg

Коэффициент 0,90  
излучения

Отраженная 20,0 °C  
температура

Расстояние до 2,0 m  
объекта

Описание

Дата отчета 15.01.2013

Компания Коломенский филиал  
ФБУ "ЦСМ Московской  
области"

Заказчик


Адрес г. Коломна, ул.  
Октябрьской  
революции, д. 347

Адрес сайта [www.kcsm.ru](http://www.kcsm.ru)

Исполнитель Панин А.Ю.

Контактное лицо

тел. (496) 615-52-80,  
e-mail: [info@kcsm.ru](mailto:info@kcsm.ru)

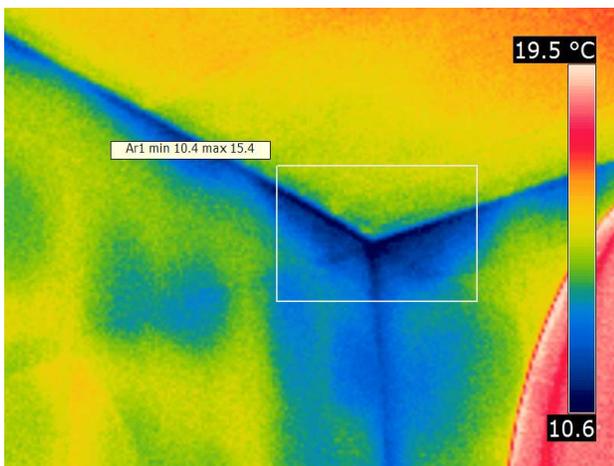

Параметры изображения и объекта



Текстовой комментарий

Модель камеры FLIR T200\_ Western

Дата съемки 11.01.2013 10:12:34  
изображения

Имя изображения IR\_0677.jpg

Коэффициент 0,90  
излучения

Отраженная 20,0 °C  
температура

Расстояние до 1,4 m  
объекта

Описание

Дата отчета 15.01.2013

Компания Коломенский филиал  
ФБУ "ЦСМ Московской  
области"

Заказчик


Адрес г. Коломна, ул.  
Октябрьской  
революции, д. 347

Адрес сайта [www.kcsm.ru](http://www.kcsm.ru)


Исполнитель Панин А.Ю.

Контактное лицо

тел. (496) 615-52-80,  
e-mail: [info@kcsm.ru](mailto:info@kcsm.ru)

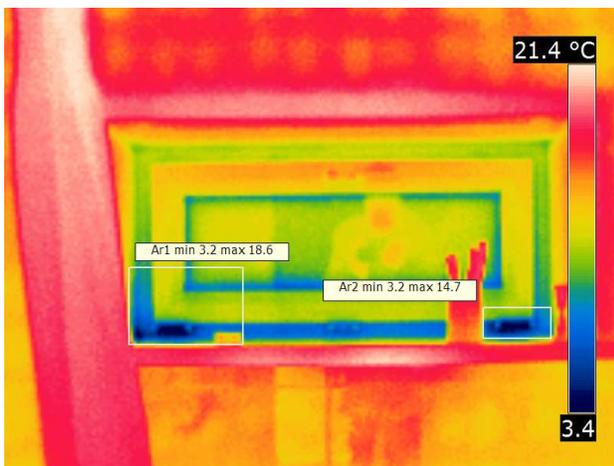

Параметры изображения и объекта

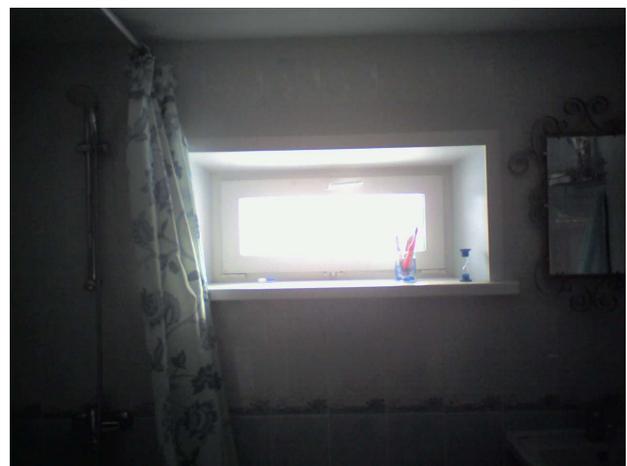

Текстовой комментарий

Модель камеры FLIR T200\_ Western

Дата съемки 11.01.2013 10:13:25  
изображения

Имя изображения IR\_0679.jpg

Коэффициент 0,90  
излучения

Отраженная 20,0 °C  
температура

Расстояние до 1,5 m  
объекта

Описание

Дата отчета 15.01.2013

Компания Коломенский филиал  
ФБУ "ЦСМ Московской  
области"

Заказчик


Адрес г. Коломна, ул.  
Октябрьской  
революции, д. 347

Адрес сайта [www.kcsm.ru](http://www.kcsm.ru)


Исполнитель Панин А.Ю.

Контактное лицо

тел. (496) 615-52-80,  
e-mail: [info@kcsm.ru](mailto:info@kcsm.ru)

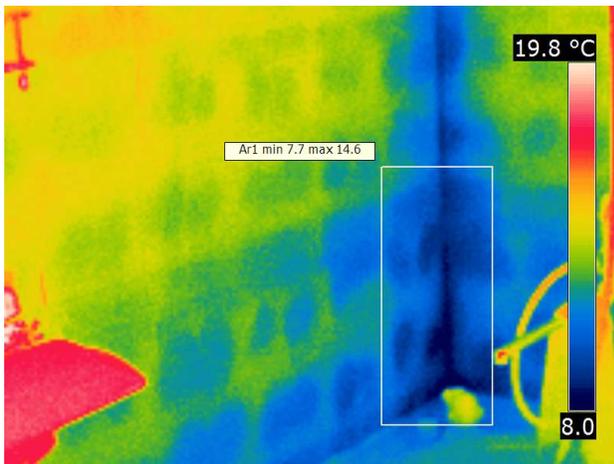

Параметры изображения и объекта

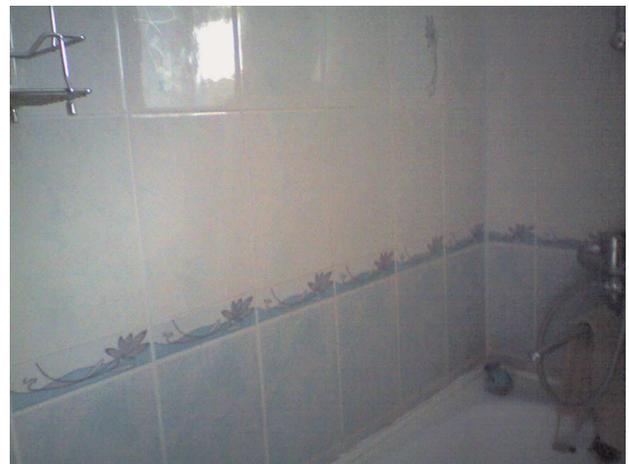

Текстовой комментарий

Модель камеры FLIR T200\_ Western

Дата съемки 11.01.2013 10:14:40  
изображения

Имя изображения IR\_0681.jpg

Коэффициент 0,90  
излучения

Отраженная 20,0 °C  
температура

Расстояние до 2,0 m  
объекта

Описание

Дата отчета 15.01.2013

Компания Коломенский филиал  
ФБУ "ЦСМ Московской  
области"

Заказчик


Адрес г. Коломна, ул.  
Октябрьской  
революции, д. 347

Адрес сайта [www.kcsm.ru](http://www.kcsm.ru)

Исполнитель Панин А.Ю.

Контактное лицо

тел. (496) 615-52-80,  
e-mail: [info@kcsm.ru](mailto:info@kcsm.ru)

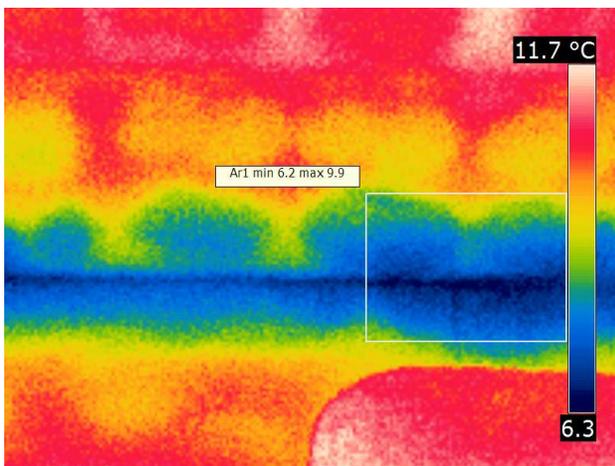

Параметры изображения и объекта



Текстовой комментарий

Модель камеры FLIR T200\_Western

Дата съемки 11.01.2013 10:16:05  
изображения

Имя изображения IR\_0683.jpg

Коэффициент 0,90  
излучения

Отраженная 20,0 °C  
температура

Расстояние до 2,0 m  
объекта

Описание